

ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ (BOILER) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΑΕ
Austria Email

WP SOL



Π.Η.ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ ΑΕΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 110
Τ.Κ. 172 36 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 9707032, 210 9708749,
210 9752848 FAX: 210 9750331


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΩΡΟΥ & ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
Τ.Κ. 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 2855480
FAX: 210 2855481

e-mail: katsafan@otenet.gr
web -site: www.katsafanas.gr

**ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ (BOILER) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ**



WP SOL 350, 600

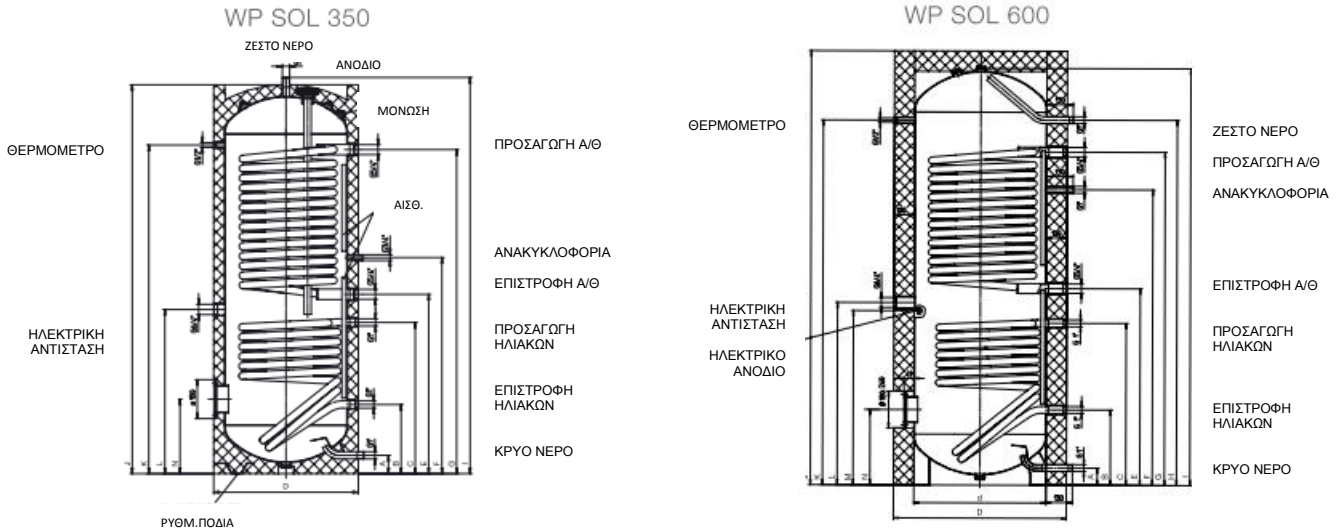

- ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗ ΚΑΤΑ DIN 4753 T3
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : max. 10 BAR
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : max. 95 °C
- ΜΟΝΩΣΗ : 50mm ΑΦΡΟΣ PU ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (WP SOL 350)
100mm ECO SKIN 2.0 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (WP SOL 600)
- ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 180mm
- ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΘΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΟΔΗΓΟ
- ΑΝΑΜΟΝΗ 1 ½" ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
- ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : ¾"
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΖΕΣΤΟΥ / ΚΡΥΟΥ : 1"
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ : 1"
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ : 1 ¼"

ΤΥΠΟΣ	ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm																ΕΠΙΦ.ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ		ΗΛ. ΑΝ.
		A	B	C	d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ΚΑΤΩ	ΑΝΩ		
350L	1930	85	320	700	-	670	830	1000	1500	-	1834	1800	1521	760	-	345	M2	M2	mm	
600L	2095	85	370	795	650	850	965	1450	1635	1792	2045	2130	1790	895	855	370	1.45	4.25	730	

(ΗΛ.ΑΝ) : μέγιστο μήκος συμπληρωματικής αντίστασης



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η. ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ Α.Ε.Ε.

Θέρμανση • Κλιματισμός • Αέριο

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 110, 172 36 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛ. 210.9707.032, 9708.749, 9752.848 FAX: 210.9750.331
http://www.katsafanas.gr ♦ e-mail: katsafan@otenet.gr